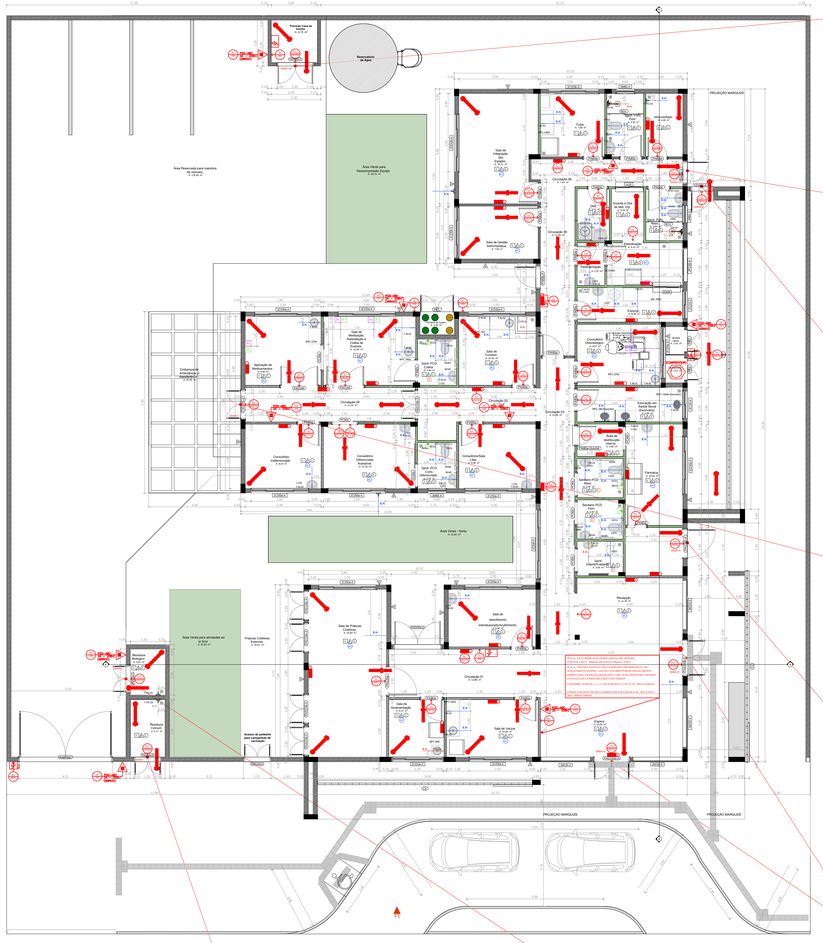

## PLANTA BAIXA - UBS

• ESCALA: 1/100

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VIII

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA VIII = 3,70m² → AREA ÚTIL TOTAL=3,70m²

PORTANTO, P=(3,70m²/7m²) = 0,53 = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,50m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VII

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA VII = 54,51m² → AREA ÚTIL TOTAL=54,51m²

PORTANTO, P=(54,51m²/7m²) = 7,78 = 7 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=7/60 = 0,11 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 0,90/0,55= 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VI – ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA VI = 23,55m² → AREA ÚTIL TOTAL=23,55m²

PORTANTO, P=(23,55m²/7m²) = 3,36 = 3 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=3/60 = 0,05 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 0,90/0,55= 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA V

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA V = 42,34m² → AREA ÚTIL TOTAL=42,34m²

PORTANTO, P=(42,34m²/7m²) = 6,04 = 6 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=6/60 = 0,10 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA IV

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA IV = 16,50m² → AREA ÚTIL TOTAL=16,50m²

PORTANTO, P=(16,50m²/7m²) = 2,35 = 2 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=2/60 = 0,03 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA III

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA III = 133,63m² → AREA ÚTIL TOTAL=133,63m²

PORTANTO, P=(133,63m²/7m²) = 19,09 = 19 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=20/60 = 0,31 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DAS 2 PORTAS CORRESPONDEM CADA, 1,50m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VI

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA VI = 3,77m² → AREA ÚTIL TOTAL=3,77m²

PORTANTO, P=(3,70m²/7m²) = 0,53 = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,50m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

### SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA VII

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

N=P/C
N=NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08

ÁREAS ÚTEIS → SAÍDA VII = 3,01m² → AREA ÚTIL TOTAL=3,01m²

PORTANTO, P=(3,01m²/7m²) = 0,43 = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60

N=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00
L=N×55cm=1,00x55 = 55cm

CONCLUSÕES:
–O VÃO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m.
–CONVERTENDO O VÃO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,10/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
–PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM IT 08.

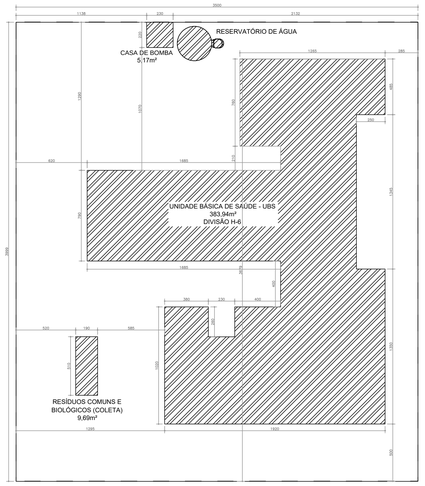

## IMPLANTAÇÃO / SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

• ESCALA: 1/200

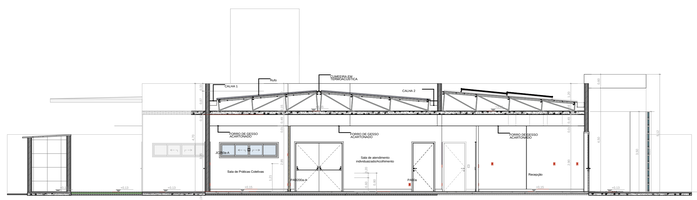

## CORTE AA

• ESCALA: 1/100

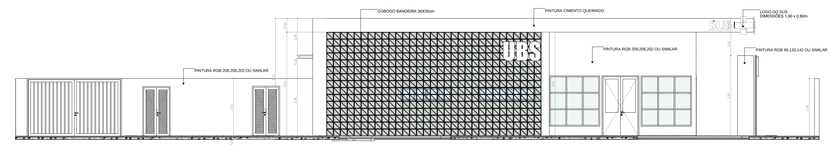

## FACHADA - F1

• ESCALA: 1/100

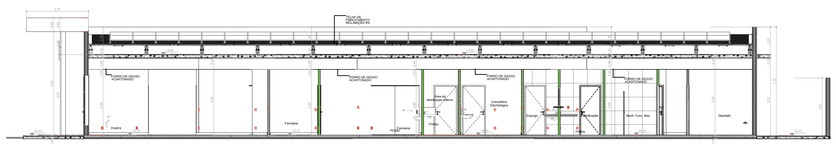

## CORTE BB

• ESCALA: 1/100

| QUADRO DE PORTAS | |
|---|---|
| ID. | DIMENSÃO DA FOLHA (m) |
| PA80a | 0,82+2,11 |
| PA80a-Guich® | 0,82+2,11 |
| PA80b | 0,82+2,11 |
| PA90a | 0,92+2,11 |
| PA90b-A | 0,92+2,11 |
| PA120a | 1,22+2,11 |
| PA120b-A | 1,22+2,11 |
| PA0110a-A | 1,12+2,11 |
| PA0120b-A | 1,22+2,11 |
| PA0150a-A | 1,52+2,11 |
| PA0150c-A | 1,52+2,11 |
| PA0200a-A | 2,00+2,10 |
| PC80a | 0,95+2,10 |
| PC80a-G | 0,95+2,10 |
| PC80b | 0,95+2,10 |
| PC80b-A | 0,95+2,10 |
| PC90b | 1,05+2,10 |
| PC150 | 1,60+2,10 |
| PC150-A | 1,60+2,10 |
| PORTÃO | 3,92+2,46 |

| QUADRO DE JANELAS | | |
|---|---|---|
| ID. | DIMENSÃO (m) | PEITORIL |
| G120 | 1,20+0,90 | 1,55 |
| JC120-A | 1,20+0,90 | 1,2 |
| JC220-A | 2,20+0,90 | 1,2 |
| JC250-A | 2,50+0,90 | 1,2 |
| JC250a-A | 2,50+0,90 | 1,6 |
| JC350-A | 3,50+0,90 | 1,2 |
| JF150-A | 1,50+0,90 | 1,2 |
| JW80-A | 0,80+0,60 | 1,55 |
| JW220-A | 2,20+2,20 | 0,4 |

LEGENDA ACABAMENTOS

| | |
|---|---|
| | PISO |
| 1 | Piso em ganiite poldo. |
| 2 | Piso em vinílico tipo manta condutiva. |
| | PAREDE |
| 1 | Pintura acrílica, resistente à umidade. |
| 2 | Revestimento cerâmico 60x60 cm ou equivalente, instalado até o teto, na cor branco, acabamento polido ou acetinado. |
| 3 | Pintura acrílica, resistente à umidade sobre barrite |
| | TETO |
| 1 | Forro de gesso acartonado. |
| 2 | Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade. |

LEGENDA INSTALAÇÕES

| | |
|---|---|
| PM | Régua de Gases com 2 ponto de Oxigênio + 2 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 10 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas) |
| PM | Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 6 tomadas 127V + 1 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas) |
| PM | Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 2 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas) |
| FAM | AR COMPRIMIDO MEDICINAL |
| AC | AR CONDICIONADO |
| E | EXAUSTÃO |

LEGENDA PAREDES / FECHAMENTOS

| | |
|---|---|
| | Alvenaria acabada |
| | Concreto |
| | Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU). |
| | Parede em Drywall, com Standard (ST). |
| | Parede em Drywall, com lã de rocha. |
| | Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU) e lã de rocha |

## ANEXO INFORMATIVO

| LEGISLAÇÃO | |
|---|---|
| NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS | DECRETO Nº 47.998/2020 |
| TABELA 4 | TABELA 13 DA IT 01 10ª EDIÇÃO |
| SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | NOVA |
| MEDIDAS DE SEGURANÇA | REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES |
| ACESSO DE VIATURAS | NÃO SE APLICA |
| SEGURANÇA ESTRUTURAL | NÃO SE APLICA |
| COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL | NÃO SE APLICA |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | CONFORME ITOB |
| PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO | NÃO SE APLICA |
| BRIGADA DE INCÊNDIO | NÃO SE APLICA |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | CONFORME IT13 |
| DETECÇÃO DE INCÊNDIO | NÃO SE APLICA |
| ALARME DE INCÊNDIO | NÃO SE APLICA |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | CONFORME IT15 |
| EXTINTORES | PÓ QUÍMICO SECO – ABC – 2A–20B:C 9 (NOVE) UNIDADES – CONFORME IT16 |
| HIDRANTES | NÃO SE APLICA |

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO

| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO/EXEMPLO | CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2 |
|---|---|---|---|---|
| H | SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL | H–6 | CLÍNICAS MÉDICAS E CONSULTÓRIOS EM GERAL (TODOS SEM INTERNAÇÃO) | 200 MJ/M² |

**NOTAS GERAIS:**

**A):** Esse quadro deverá ser apresentado na primeira pranchas do PSCIP.

**NOTAS ESPECÍFICAS:**

**1):** Em edificações mistas com compartimentação entre as ocupações, deverá ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de Segurança para cada ocupação compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificação de diferentes ocupações em um mesmo lote.

**2):** Projetos após medidas de segurança não foram definidos para IT.01 não necessitam indicar a tabela abaixo (por exemplo, PSCIP elaborado conforme legislação municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigência de edições anteriores da IT-01 deverão especificar a edição as norma adotada.

**3):** A Situação da edificação deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de 2005e01 de dezembro de 2008).

**4):** Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referência para projeção de cada medida de segurança.

**5):** Constar observações referentes à medida de segurança para substituir análise e vistoria em situações específicas.

**6):** Indicar a divisão de ocupação, sua respectiva carga incêndio e o exemplo/descrição adotado para definição da carga de incêndio.

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (ABC) |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| | PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO |
| | INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
| | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
| | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA |
| | CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL |
| | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (CDL) |
| | VASO DE PRESSÃO (COMPRESSOR) |

SINALIZAÇÃO – CONFORME IT 15

| SÍMBOLO | APLICAÇÃO | |
|---|---|---|
| | SINALIZAÇÃO QUADRADA | INDIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME |
| | SINALIZAÇÃO RETANGULAR | INDIAÇÃO DAS SAÍDAS |
| | SINALIZAÇÃO TRIANGULAR | SINALIZAÇÃO DE ALERTA |
| | SINALIZAÇÃO CIRCULAR | SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO |

## DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO/EQUIPAMENTO

| QUANT. | CÓDIGO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | FORMA E COR | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | A5 | | CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELA PICTOGRAMA: PRAO, EM COR PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA | PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE |
| 09 | E5 | | EXTINTOR | SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO MANGOTINHO |
| 01 | M1 | Este edifício está dotado dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico<br>– Saídas de Emergência<br>– Iluminação de Emergência<br>– Sinalização de Emergência<br>– Extintores de Incêndio<br>Edifício em Concreto-Alvenaria<br>Em caso de Emergência Ligar 193 – Corpo de Bombeiros | INDICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO | SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: COR CONTRASTANTE PICTOGRAMA: PRAO, MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA. | NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO |
| 02 | M7 | ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER FECHADA, NÃO TENDO EXTRAVASADO | INDICAÇÃO DE QUE A PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA, NÃO TENDO EXTRAVASADO | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | PROXIMO AS PORTAS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DIMENSÃO MÍNIMA: L=2H |
| -- | 01 | | OBSTÁCULO | SÍMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO FUNDO: AMARELO E PRETO PICTOGRAMA: LISTRAS, 45° L=4H | NAS PAREDES, PILARES, VIGAS CANCELAS, MÓVEIS E OUTROS ELEMENTOS QUE PODEM CONSTITUIR UM OBSTÁCULO À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS. |
| 01 | P1 | | PROIBIDO FUMAR | SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: CIGARRO, EM COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA | TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO |
| 01 | P2 | | PROIBIDO PRODUZIR CHAMA | SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: FÓSFORO COM CHAMA, EM COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA | TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO |
| 02 | S2 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) PARA SE ATINGIR UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, PREFERENCIALMENTE PARA SE ATINGIR UM COLUNA DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1,5H |
| 03 | S2 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SE ATINGIR UM COLUNA DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1,5H |
| 23 | S3 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER ATINGIDA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO |
| 10 | S12 | SAÍDA | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |

## OCUPAÇÃO H-6

| CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA | |
|---|---|
| TIPO | DENOMINAÇÃO / ALTURA |
| I | EDIFICAÇÃO BAIXA – 9M72m |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA | | | |
|---|---|---|---|
| NATUREZA DO ENFOQUE | CÓDIGO | CLASSE DA EDIFICAÇÃO | PARÂMETROS DE ÁREA |
| QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO TOTAL | N | DE PEQUENO PAVIMENTO | Sp < 930m² |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA | | | |
|---|---|---|---|
| NATUREZA DO ENFOQUE | CÓDIGO | CLASSE DA EDIFICAÇÃO | PARÂMETROS DE ÁREA |
| QUANTO À ÁREA TOTAL DA SOMA DAS ÁREAS DE TODOS OS PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO | R | EDIFICAÇÕES PEQUENAS | St < 930m² |

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | EDIFICAÇÃO TIPO | |
| X | EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO DO INCÊNDIO PODERÁ SER FACILITADO | EDIFICIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO PODERÁ SER FACILITADA POR CONDIÇÕES DE INSERÇÃO NA QUADRA PELO INCÊNDIO<br>a) NÃO POSSUAM TRRF. MESMO QUE TENHAM CONDIÇÕES DE INSERÇÃO NA IT.08<br>b) NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O SISTEMA CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES E/OU CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE PERIGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |

| QUADRO DE ÁREAS EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA | |
|---|---|
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) | 381,94 m² |
| CASA DE BOMBAS (EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA) | 5,17 m² |
| RESÍDUOS COMUNS E BIOLÓGICOS (COLETA) (EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA) | 9,55 m² |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | 396,66 m² |
| ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 396,66 m² |

| ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE | | ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE | ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE |
|---|---|---|---|
| | | ATENDIMENTO AMBULATORIAL SEM ATENDIMENTO A PACIENTES | |
| | | MAIS DE UMA VEZ | |
| | | DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE FUMAÇA | |
| A | A-3 | ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | TODAS AS ÁREAS |
| B | B-3 | SEM DORMITÓRIO | TODAS AS ÁREAS |

| TOTAL DE VAGAS E TIPOS DE USO SOLO | | | |
|---|---|---|---|
| ESTACIONAMENTO | VAGAS DE PARAMOBILIDADE | VAGAS | |
| NÃO HÁ VAGAS | | 0 | |
| ÁREA TOTAL | | 0 m² | |
| CATEGORIA | | | USO |
| CAT. | DIV. | | ESC. |
| H | H-6 | 1 | NR |

**NOTAS GERAIS:**

**- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15 TODAS AS SINALIZAÇÕES DEVEM SER INSTALADAS À UMA ALTURA DE 1,80m MEDIDO DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, COM EXCEÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERÊNCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA HÁ 1,80m MEDIDO DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO;**

**- PREVER INSTALAÇÃO DE PLACAS "AS" PRÓXIMAS AOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DE TODAS AS INSTALAÇÕES QUE OFERECAM RISCO DE CHOQUE;**

**- PREVER INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO "O1" OU SIMILAR (EX: FAIXA / ADESIVO COM LOGO DO EMPREENDIMENTO) .**

**OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E APROVAÇÃO DO PSCIP**

**- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANÁ;**

**- A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO EXIGIDO NAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS;**

**- CÓDIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE SEGURANÇAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAÇÃO (PLACAS), EXTINTORES, ENTRE OUTROS VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDA-SE SEGUIR PELAS REFERÊNCIAS VISUAIS REPRESENTADAS NO QUADRO "DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO/EQUIPAMENTO";**

**- VALE RESSALTAR QUE ALGUMAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDA-SE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTORIA E OBSERVAÇÃO TÉCNICA NO MOMENTO DA VALIDAÇÃO DO PROJETO POR ESTADO.**

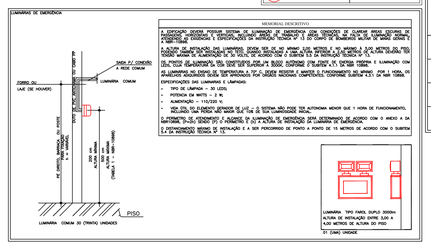

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
• SEM ESCALA

EXTINTOR DE INCÊNDIO
• SEM ESCALA

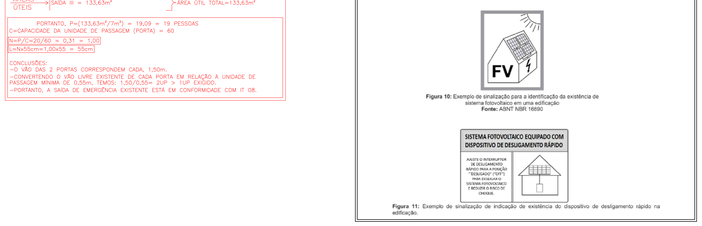

**Figura 10:** Exemplo de sinalização para a identificação da existência de sistema fotovoltaico em uma edificação
**Fonte:** ABNT NBR 16690



**Figura 11:** Exemplo de sinalização de indicação de existência do dispositivo de desligamento rápido na edificação.

| FOLHA 1/1 | PROJETO TÉCNICO | Esc. Indicada |
|---|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Assunto: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP | |
| | Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE – H–6 | |
| | Local: | |
| | Responsável pelo Estabelecimento: MINISTÉRIO DA SAÚDE<br>SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE | |
| | Resp. Técnico: DANIEL AUGUSTO MARTINS DA SILVA | CREA: 200.361/D |
| | Área Construída: 481,00 m² | Área do Terreno: 1.400,00 m² |
| | Área Total da Edificação: 398,80 m² | |

FOLHA – AO

DATA: 08/2024